

聲明書編號 TW20/00058CFP

碳足跡查證聲明書

查證標的產品
Tritan 哩皿食器

以上產品之計算由

集泉塑膠工業股份有限公司

台中市霧峰區民生路 198 巷 31 號



本公司確認以生命週期評估數據為基礎
依據 ISO 14064-3:2006 完成查證並符合下列標準要求

ISO 14067:2018

產品的生命週期評估範疇
企業對企業

簽署人



黃世忠
資深副總裁


版次:1

聲明書發證日期：2020年04月15日

聲明書有效日期：2022年04月14日



TGP57-15-16 2004
台灣檢驗科技股份有限公司
新北市新北產業園區五工路 136-1 號
t(02)22993279 f(02)22999453
<http://www.sgs.com>

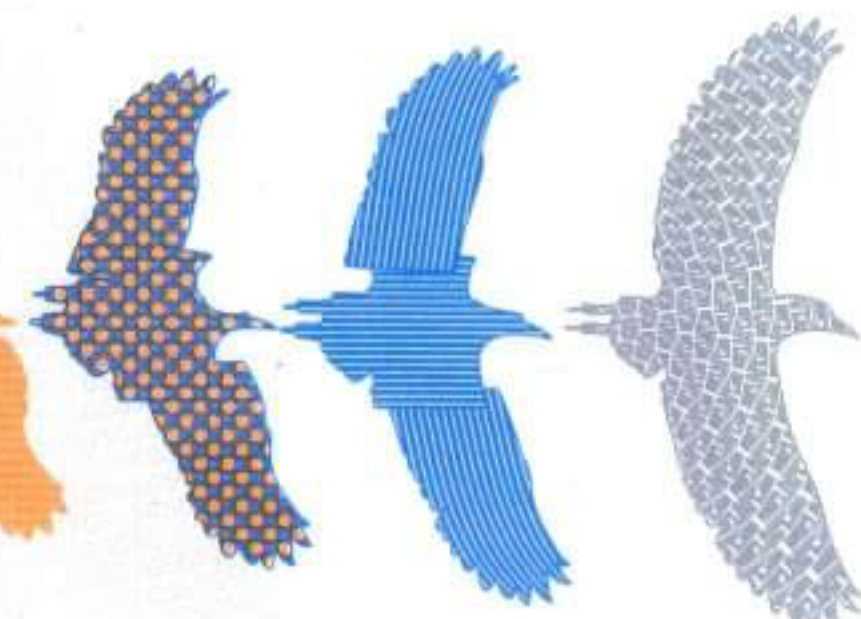

產品名稱	Tritan 哩皿食器				
宣告單位	每個集泉杯 300ml (72 克/個) 每個集泉碗 180ml (62 克/個) 每個集泉盤-大(173 克/個) 每個集泉盤-中(142 克/個) 每個集泉盤-小(87 克/個) 每個集泉橢圓盤-大(160 克/個) 每個集泉橢圓盤-中(115 克/個) 每個集泉橢圓盤-小(93 克/個)				
功能單位	每個集泉杯 300ml (72 克/個) 每個集泉碗 180ml (62 克/個) 每個集泉盤-大(173 克/個) 每個集泉盤-中(142 克/個) 每個集泉盤-小(87 克/個) 每個集泉橢圓盤-大(160 克/個) 每個集泉橢圓盤-中(115 克/個) 每個集泉橢圓盤-小(93 克/個)				
生命週期溫室氣體排放量					
查證標的產品宣告單位排放量 (單位: 公斤二氧化碳當量)				功能單位排放量 (單位: 公斤二氧化碳當量)	
生命週期階段	原料	製造	總和		
集泉杯 300ml	0.175	0.373	0.55	0.55	
集泉碗 180ml	0.150	0.321	0.47	0.47	
集泉盤-大	0.420	0.895	1.31	1.31	
集泉盤-中	0.345	0.735	1.08	1.08	
集泉盤-小	0.211	0.450	0.66	0.66	
集泉橢圓盤-大	0.388	0.828	1.22	1.22	
集泉橢圓盤-中	0.279	0.595	0.87	0.87	
集泉橢圓盤-小	0.226	0.481	0.71	0.71	